



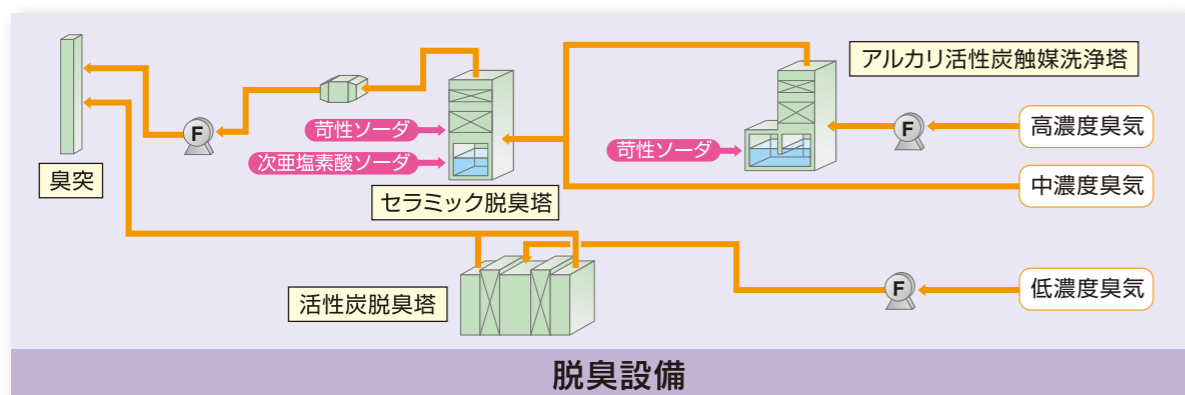

高度な技術により、安全な処理水を自然に還元します。

処理システムフロー

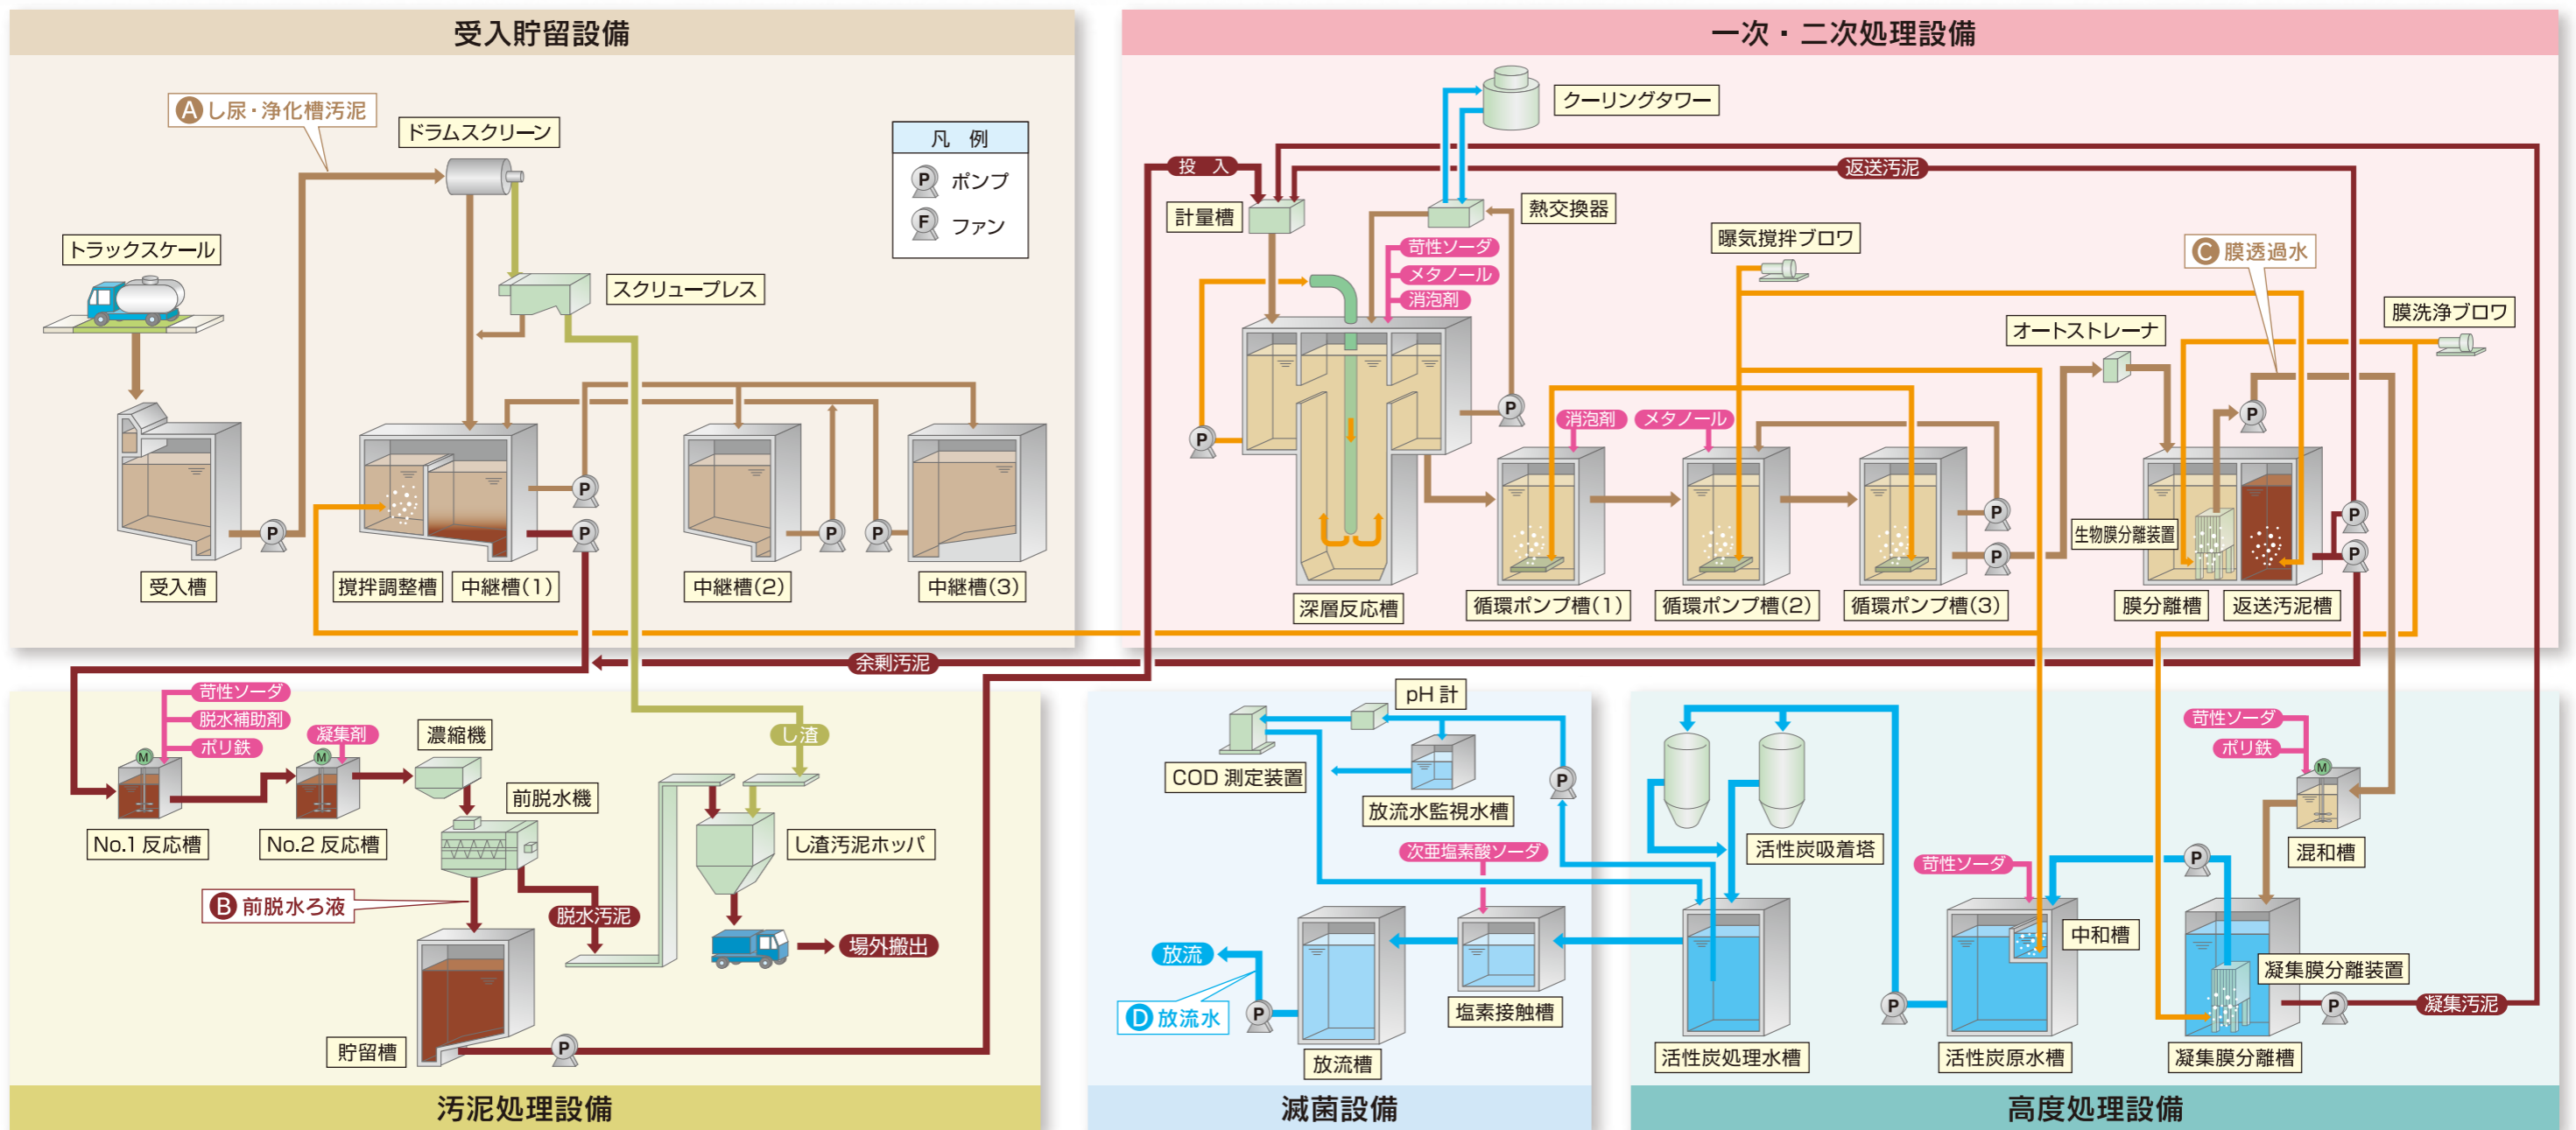

工程ごとの処理水の比較



放流水質

項目	性能保証値	法規制値
pH	5.8 ~ 8.6	5.8 ~ 8.6
BOD※	10mg/ℓ以下	25(20)mg/ℓ以下
COD	20mg/ℓ以下	50mg/ℓ以下
SS※	5mg/ℓ以下	90(70)mg/ℓ以下
T-N	10mg/ℓ以下	120(60)mg/ℓ以下
T-P	1mg/ℓ以下	16(8)mg/ℓ以下
色度	30度以下	—
大腸菌群数	100個/cm³以下	3,000個/cm³以下

() : 日間平均値 ※は奈良県条例の規制値です